
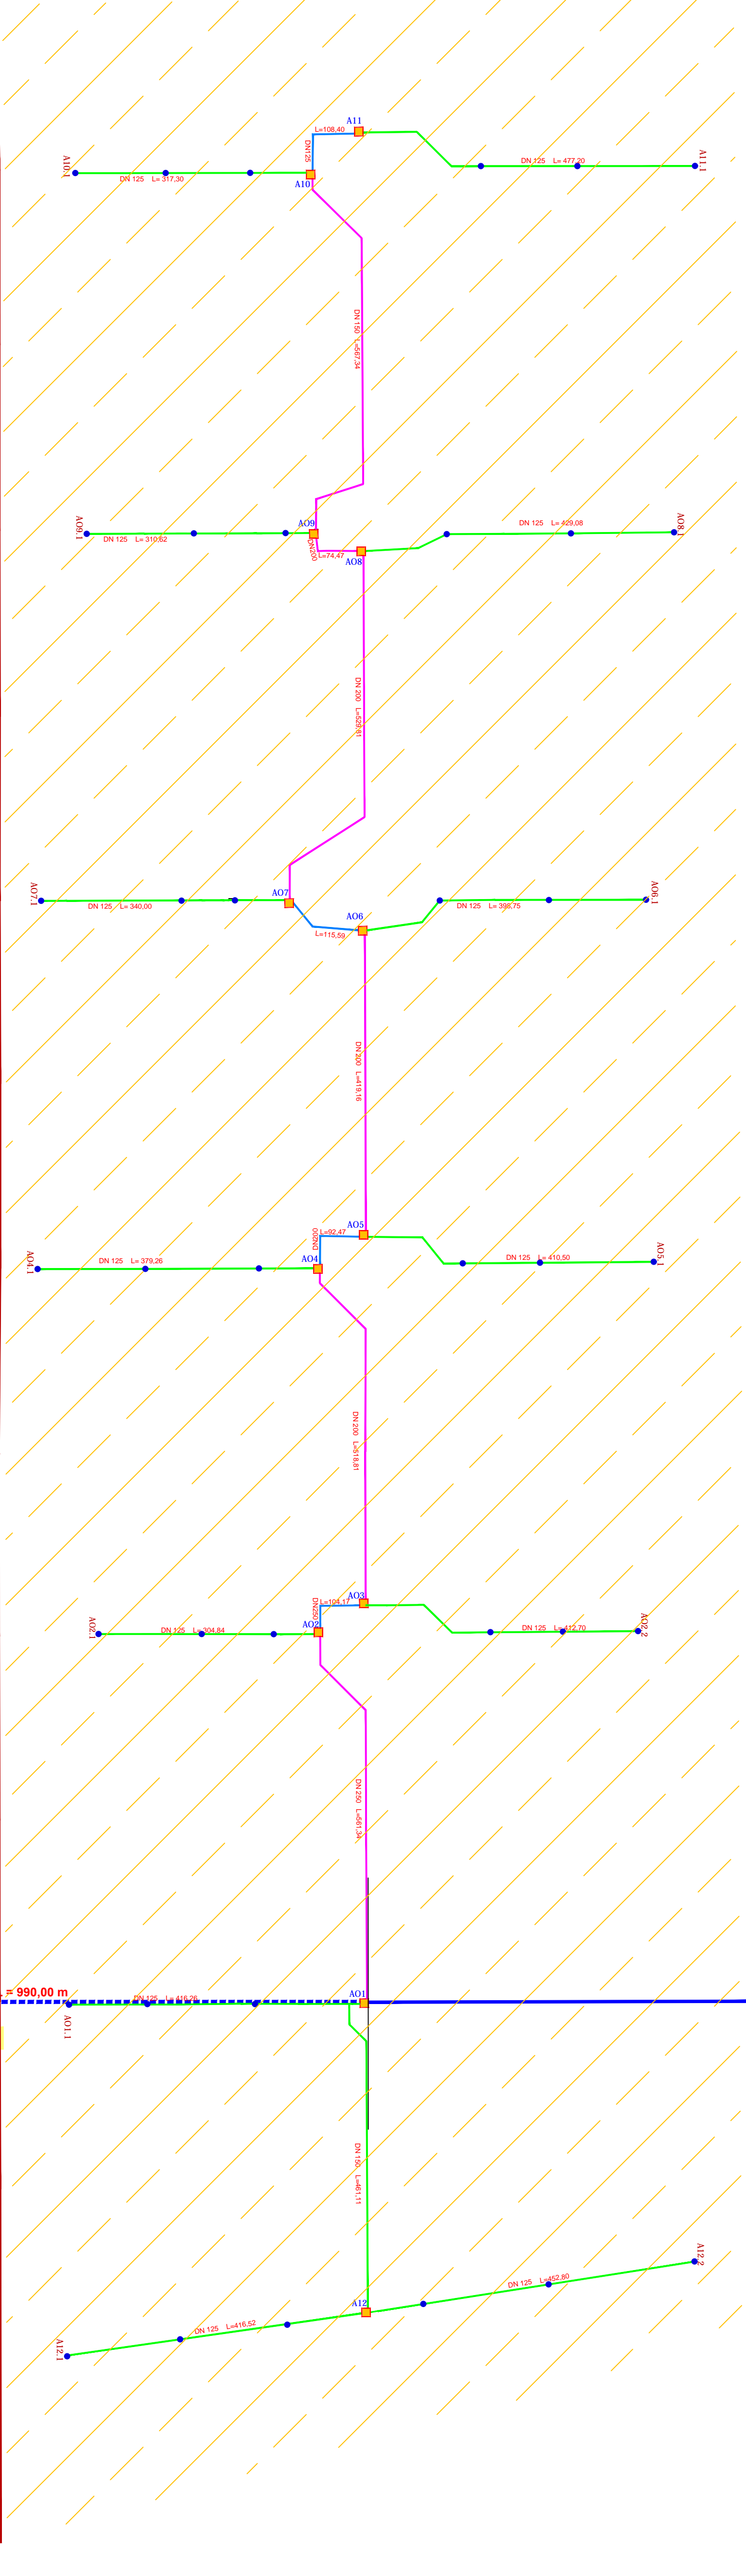


- LEGENDA:
- LIMITE SUPERFICIE IRRIGABILE
 - - - CONDOTTA ADDUTTRICE Ø 700 IN ACCIAIO DA SOSTITUIRE
 - CONDOTTA DISTRIBUTTRICE IN PVC DN 250/200/140
 - CONDOTTA DISTRIBUTTRICE IN ACCIAIO DN 250/200/140
 - COMIZIALI IN PVC DN 140
 - POZZETTI DI SERVIZIO
 - GRUPPO DI CONSEGNA
 - ▨ TRATTI DI CONDOTTE GIÀ SOSTITUITI CON PRECEDENTI INTERVENTI

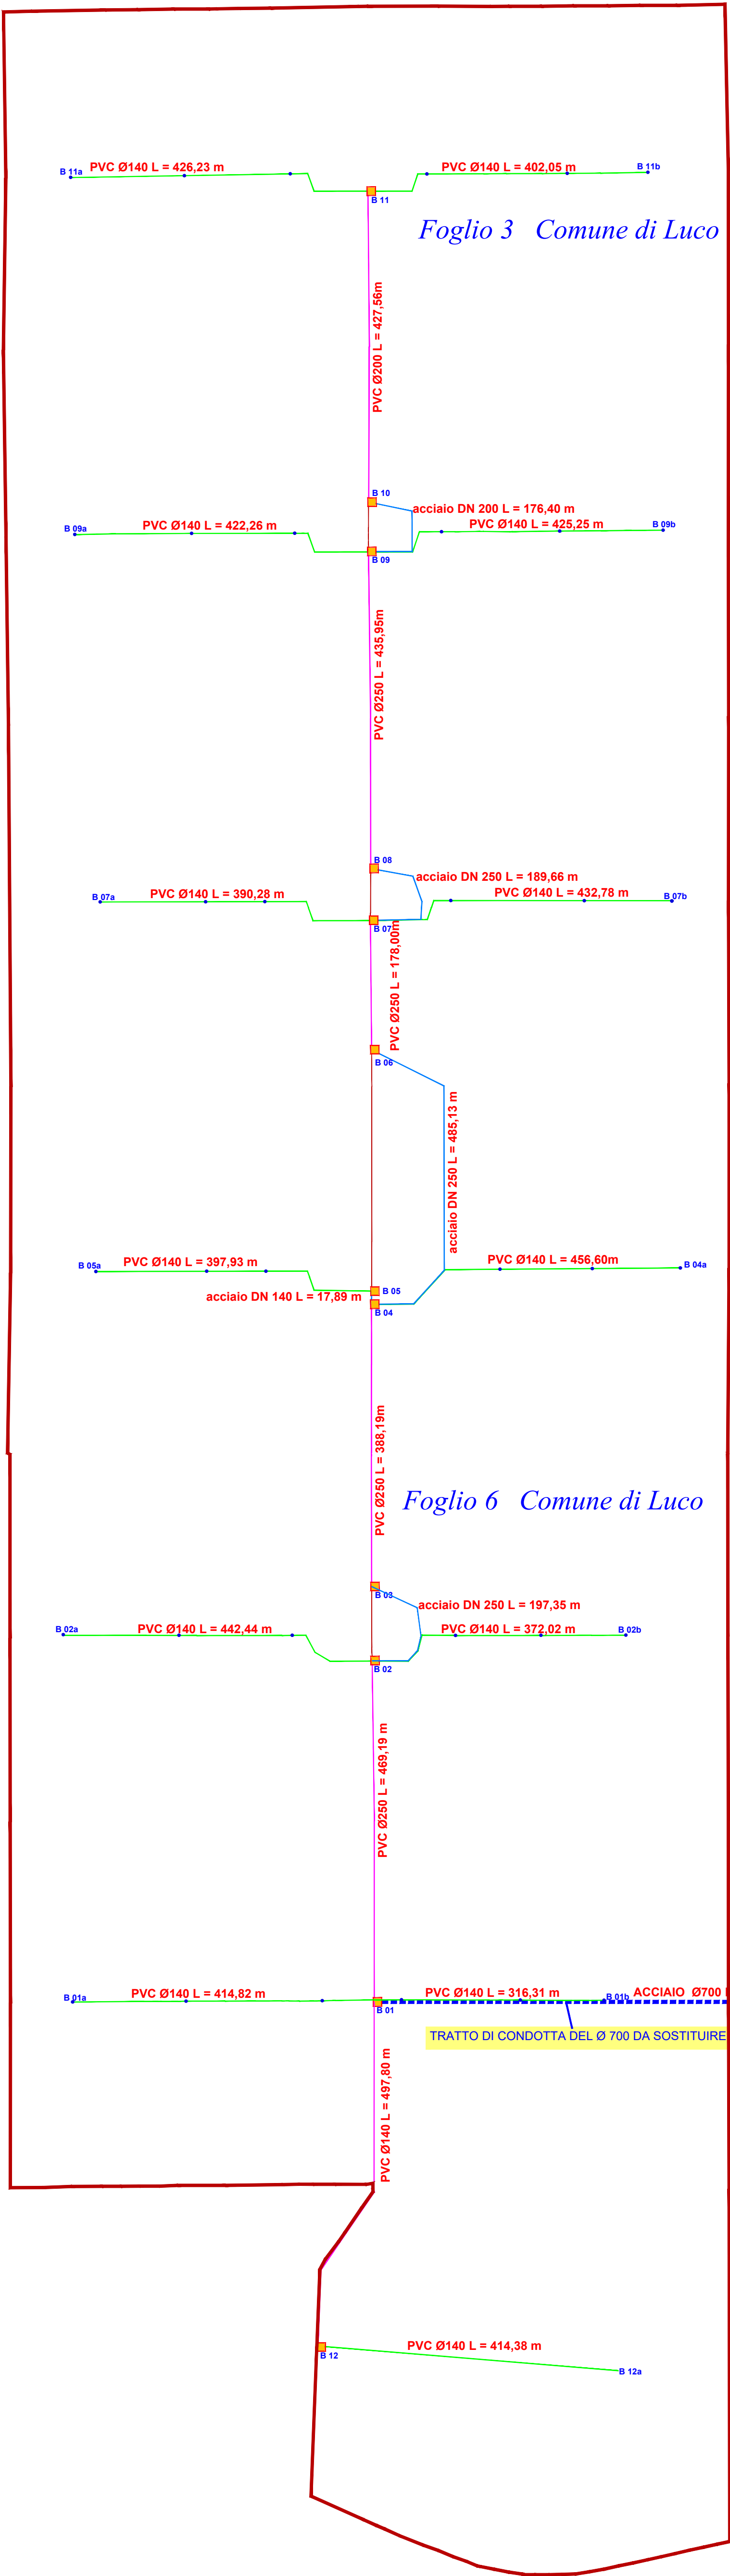

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
Servizio Sviluppo della Competitività e Fondo di Solidarietà - DPD018

CONSORZIO DI BONIFICA OVEST - BACINO LIRI GARIGLIANO
AVEZZANO (AQ)

INTERVENTI STRUTTURALI SULL'IMPIANTO IRRIGUO
DI LUCO DEI MARSÌ MEDIANTE ADEGUAMENTO NORMATIVO
E MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE
INFRASTRUTTURE IRRIGUE ED INVESTIMENTI IN
DISPOSITIVI ELETTRONICI E CONTATORI

PROGETTO ESECUTIVO - CANTIERABILE

Elaborato:

SCHEMA IDRAULICO

Dott. Ing.
MARCO
CONTE

Sec. A - n. 2072

Settore
Catasto

Settore
Tecnico

Settore
Amministrativo

Settore
Catasto

Settore
Tecnico

Settore
Amministrativo

Settore
Catasto

Settore
Tecnico

Settore
Amministrativo

Settore
Catasto

Settore
Tecnico

Settore
Amministrativo

Settore
Catasto

Settore
Tecnico

Settore
Amministrativo



Progettista :
Dott. Ing. Marco Conte

Geom. Francesco Marcellitti

Collaboratori :

Settore Catasto:

Sig.ra Eleonora Viglione

Dott. Alessandro Raschiatore

Settore Tecnico:

Perito Elettronico Francesco Colizza

R.U.P. :
Geom. Filippo Zaurini

Collaboratori :

Settore Amministrativo:

Dott. Antonio Di Paolo

Rag. Roberto D'Amico

Settore Tecnico:

Geom. Francesco Marcellitti

TAVOLA

3

Scala: 1:5.000

Data: Agosto 2021

APPROVAZIONI